

ELEKTROSCHEMA

Projektbeschreibung: Musterschema
INNOXEL

Objekt: Velux KLF 200

Kunde: ZidaTech AG
Fabrikstrasse 9
4614 Hägendorf

Auftrags-Nummer:

Schema-Nummer:

INNOXEL

Smart Living by ZidaTech

Fabrikstrasse 9

CH-4616 Hägendorf www.innoxel.ch


Tel: 062 209 60 30

support@innoxel.ch

Index	Datum	Name	Erstellt	O.Gissler
			Datum	18.01.2024
			Geprüft	
			Blatt	1
			Druck	18.01.2024
Anzahl Seiten	7		20.3	10:48

Variante mit INNOXEL Switch 8

Die Verdrahtung muss zwingend mit separaten Drähten erfolgen.
Es dürfen keine gemeinsamen Sammel Leitungen verwendet werden.

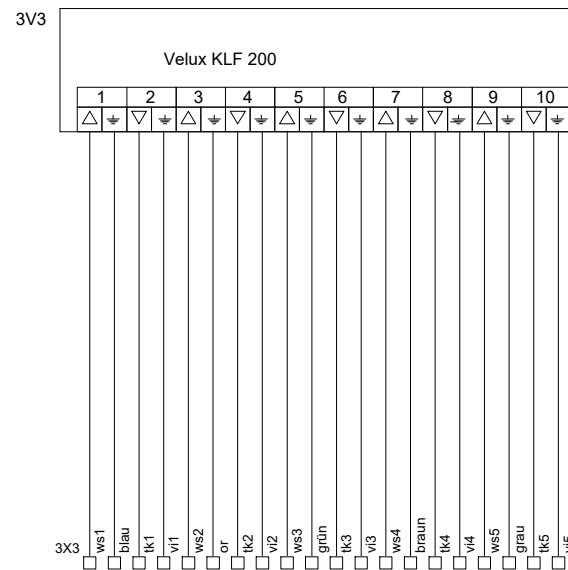

2,5mm²

3X3

ws1	blau	tk1	v1	ws2	or	tk2	v2	ws3	grün	tk3	v3	ws4	braun	tk4	v4	ws5	grau	tk5	v5
-----	------	-----	----	-----	----	-----	----	-----	------	-----	----	-----	-------	-----	----	-----	------	-----	----

Verbindung zu
Steuerung INNOXEL
Switch 8
U72 5x4x0.8
kW: 0.5

Index	Datum	Name	Gezeichnet O.Gissler
			Erstelldatum 18.01.2024


Musterschema
INNOXEL



Velux KLF 200
INNOXEL Switch 8

Auftrag:
Schema:

Blatt	3
< 2	4 >

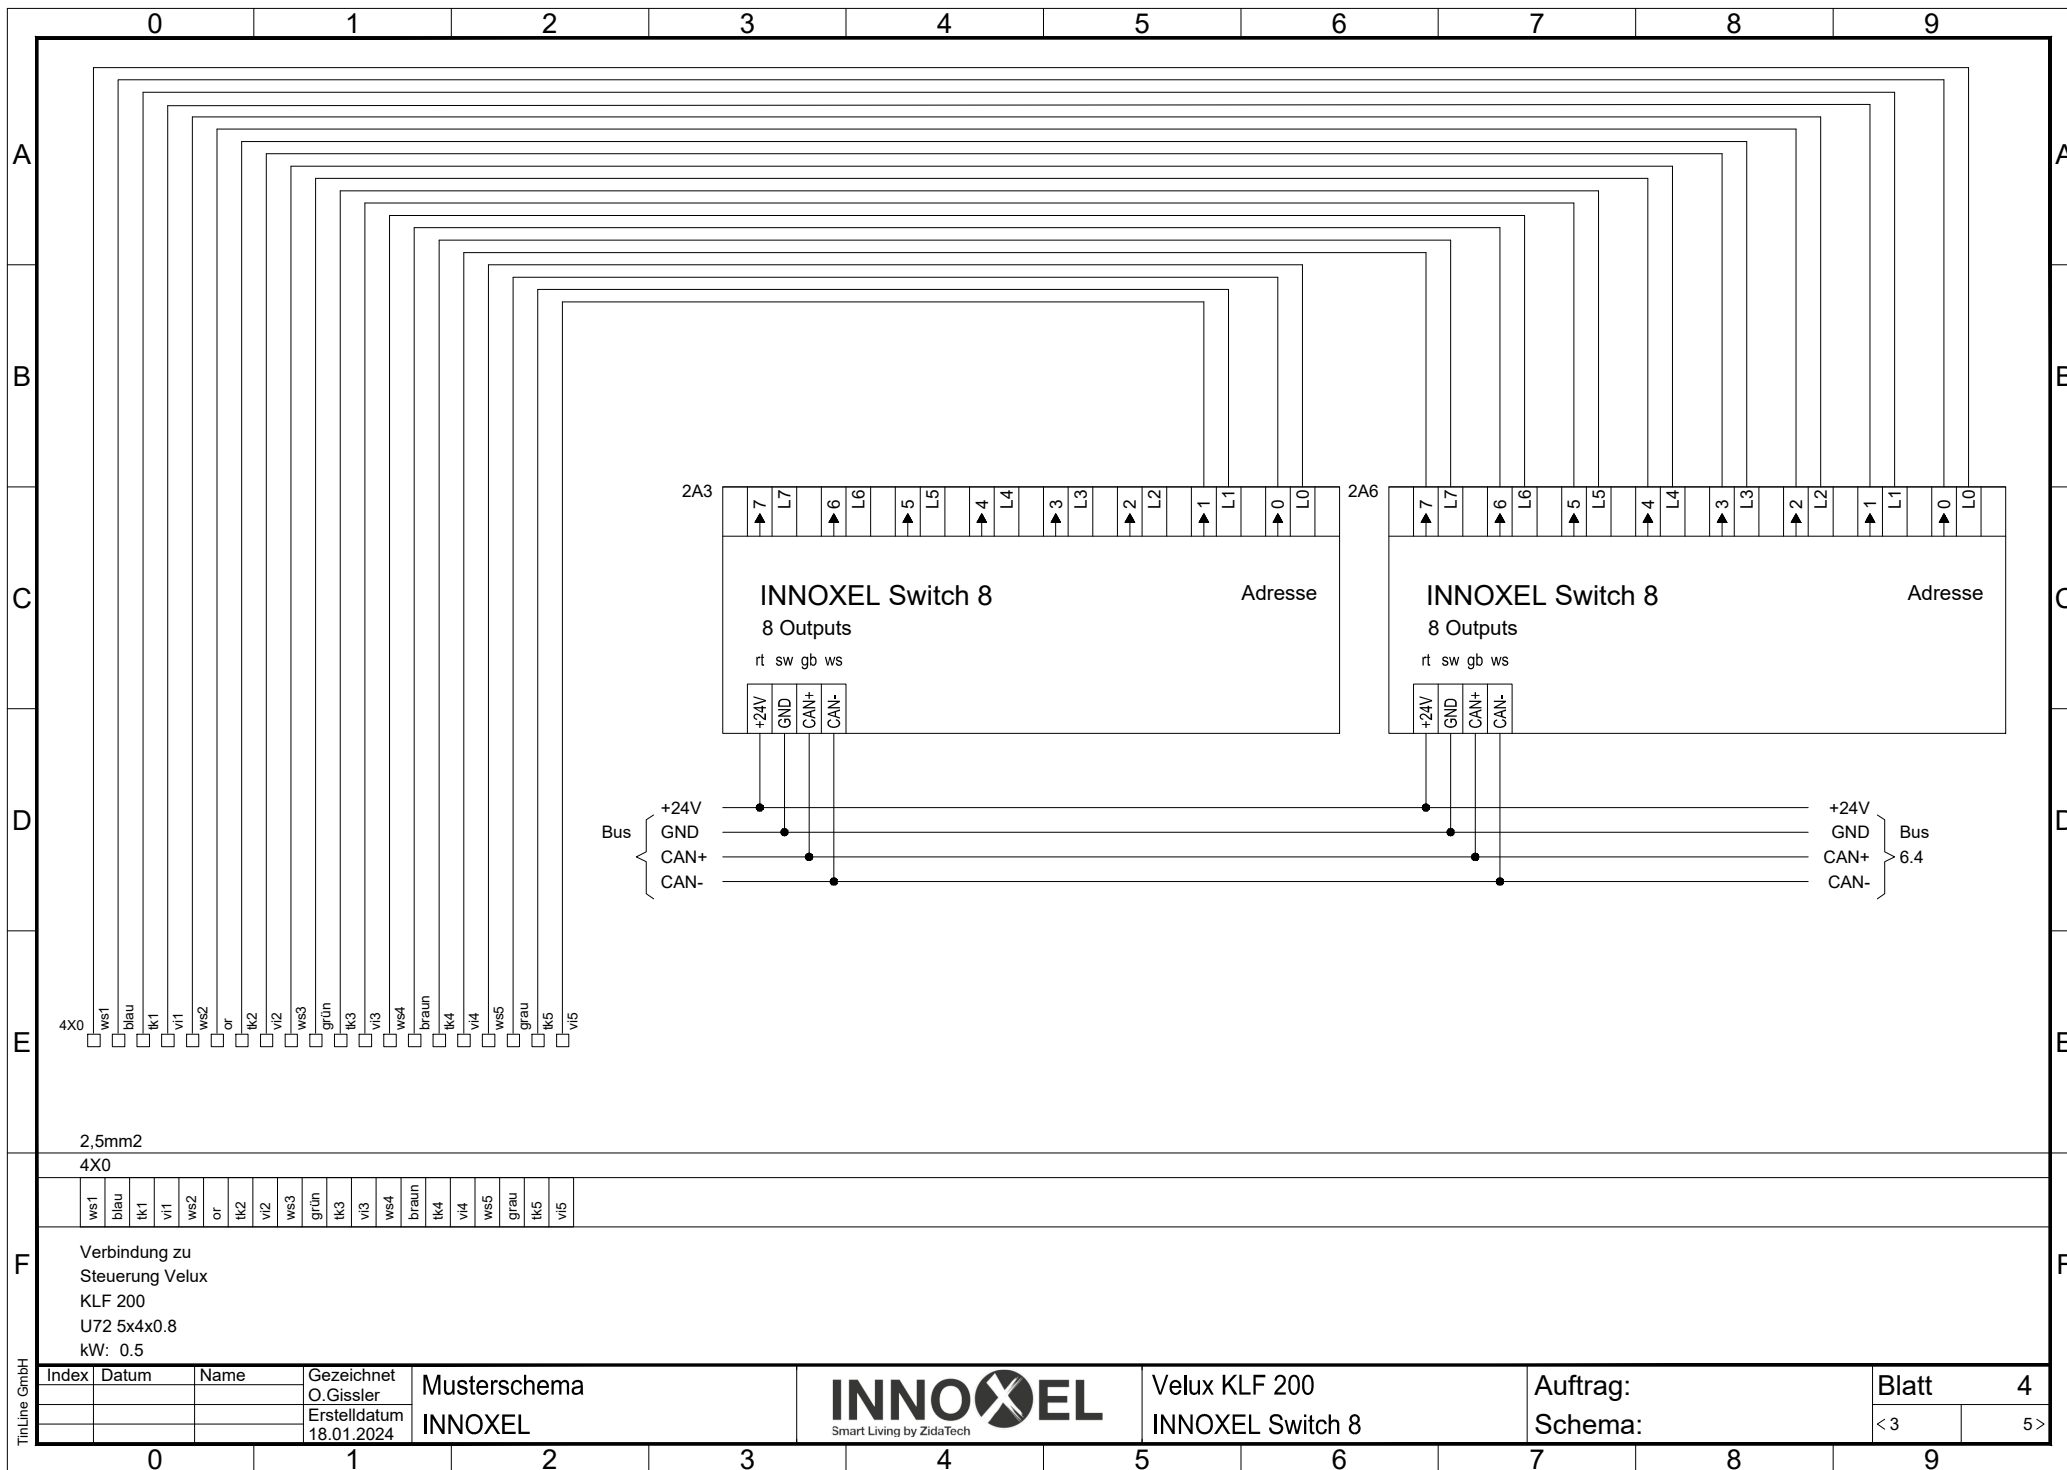

2,5mm2
4X0

ws1	blau	lk1	vk1	ws2	or	lk2	vk2	ws3	grün	lk3	vk3	ws4	braun	lk4	vk4	ws5	grau	lk5	vk5
-----	------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	------	-----	-----

Verbindung zu
Steuerung Velux
KLF 200
U72 5x4x0.8
kW: 0.5

TinLine GmbH

Index	Datum	Name	Gezeichnet O.Gissler
			Erstelldatum 18.01.2024

Musterschema
INNOXEL




Velux KLF 200
INNOXEL Switch 8

Auftrag:
Schema:

Blatt	4
< 3	5 >

Variante mit INNOXEL In 8 / Out 8


Die Verdrahtung muss zwingend mit separaten Drähten erfolgen.
Es dürfen keine gemeinsamen Sammel Leitungen verwendet werden.

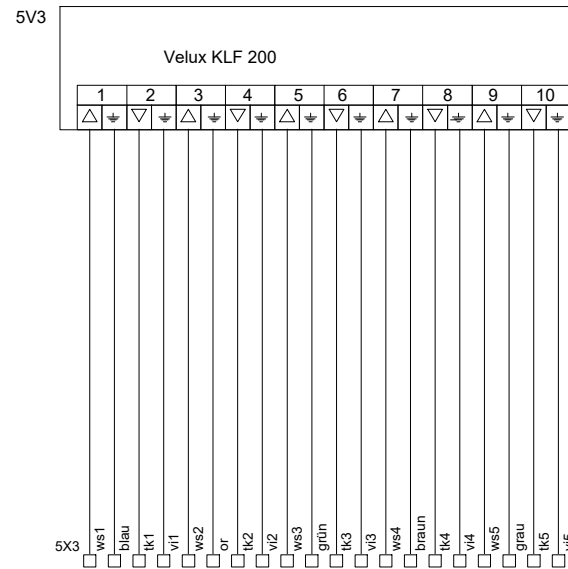


2,5mm2
5X3

ws1	blau	tk1	v11	ws2	or	tk2	v12	ws3	grün	tk3	v13	ws4	braun	tk4	v14	ws5	grau	tk5	v15
-----	------	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	------	-----	-----

Verbindung zu
Steuerung INNOXEL
Switch 8
U72 5x4x0.8
kW: 0.5

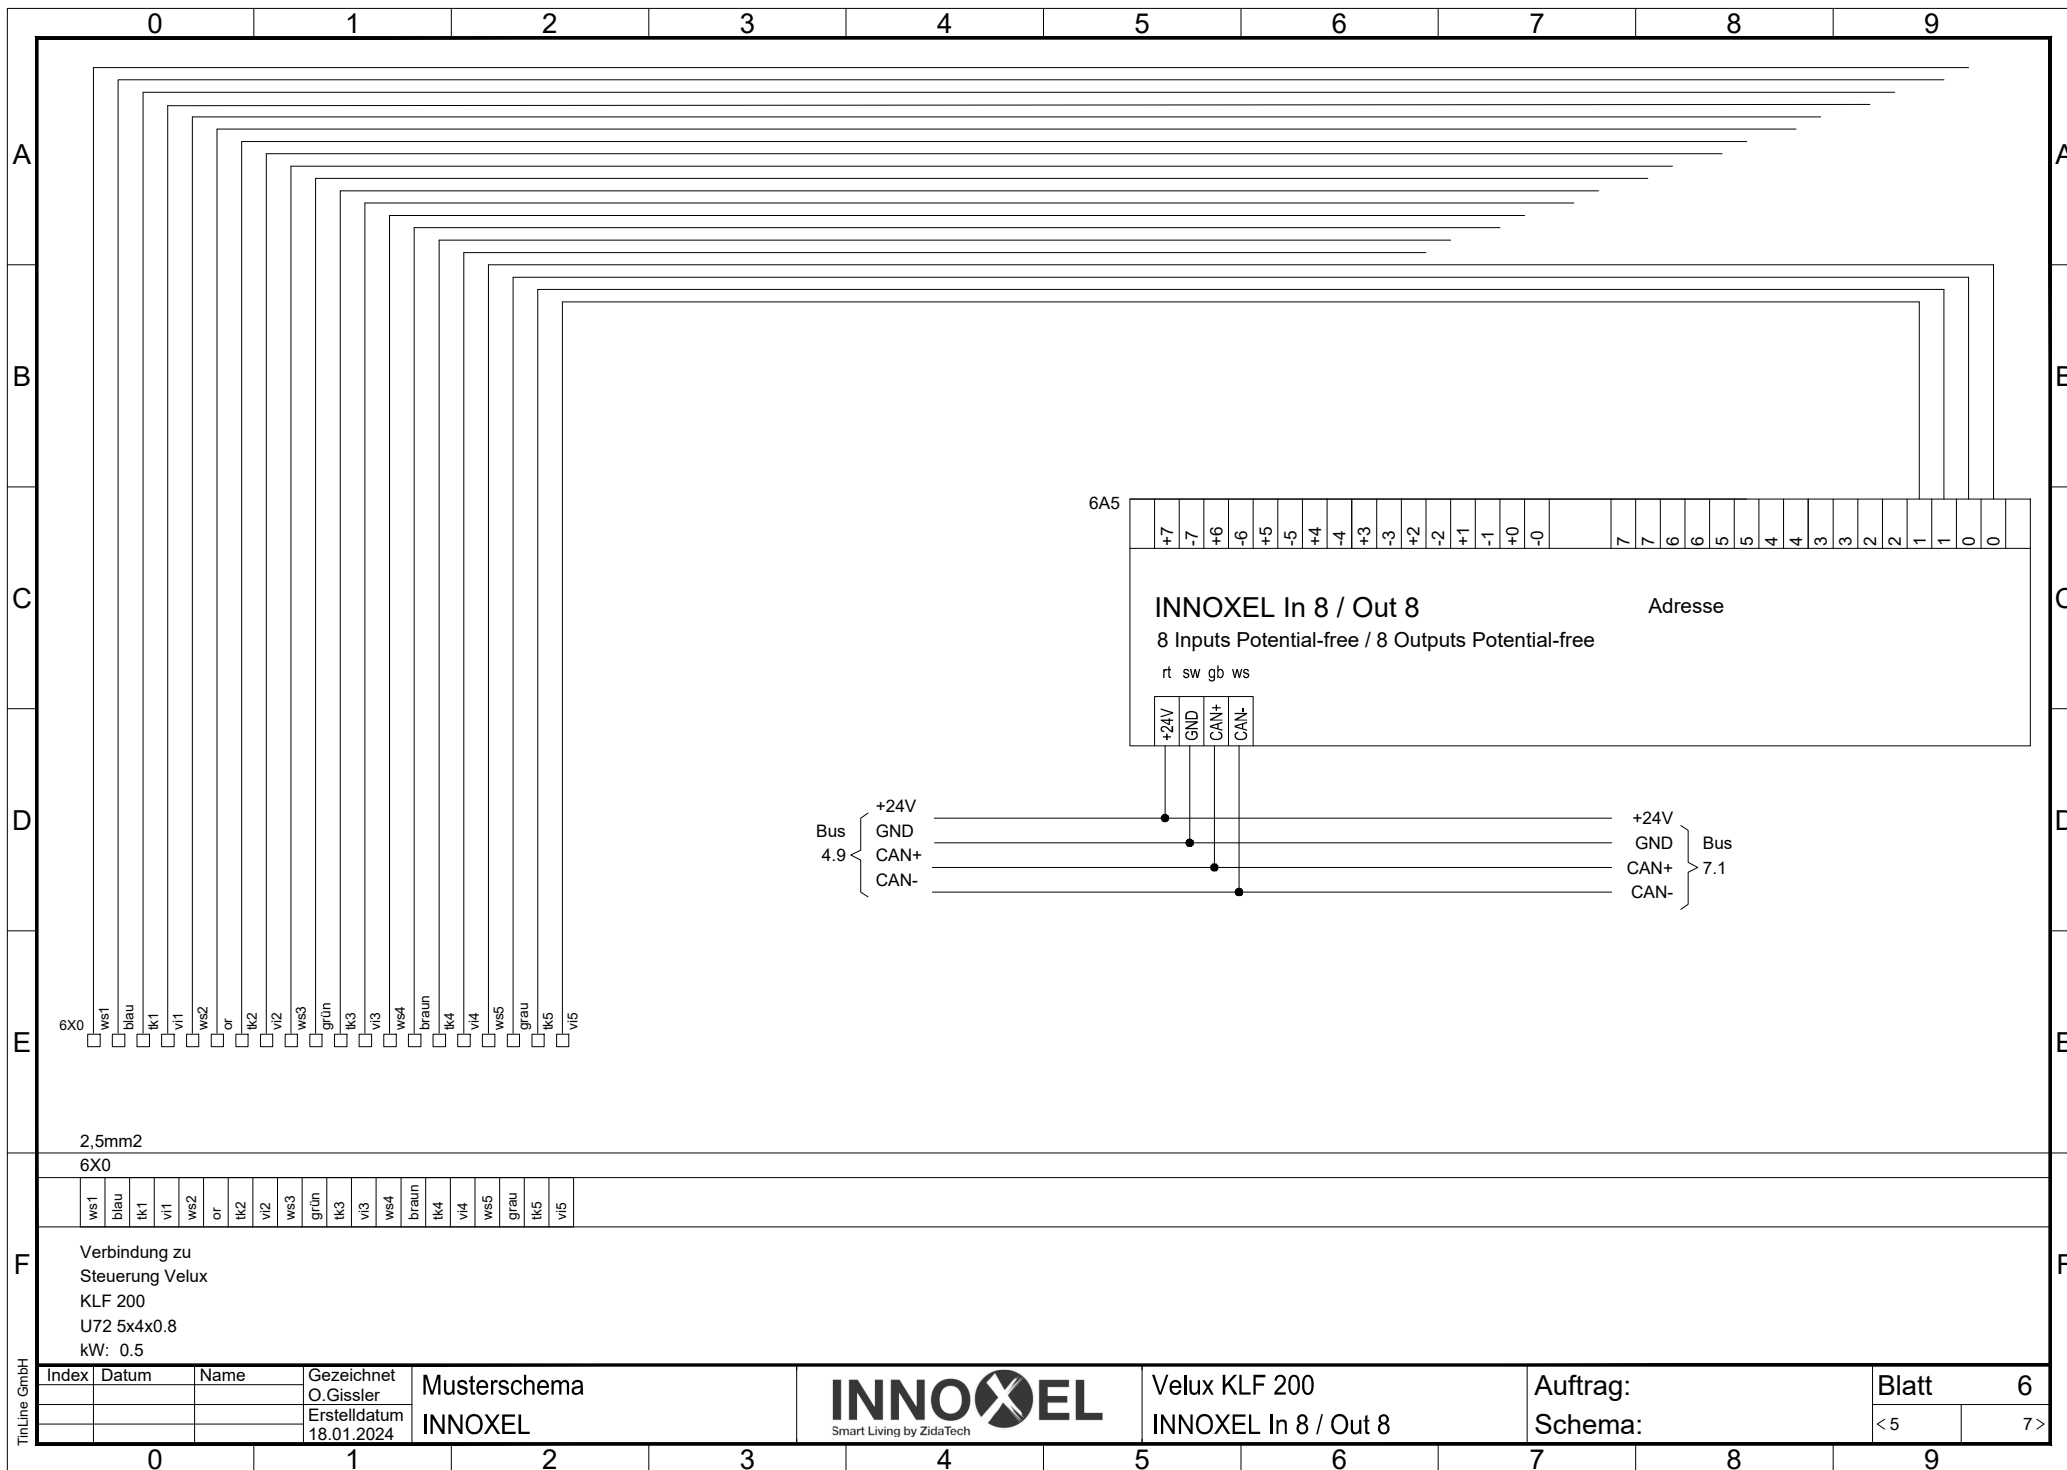

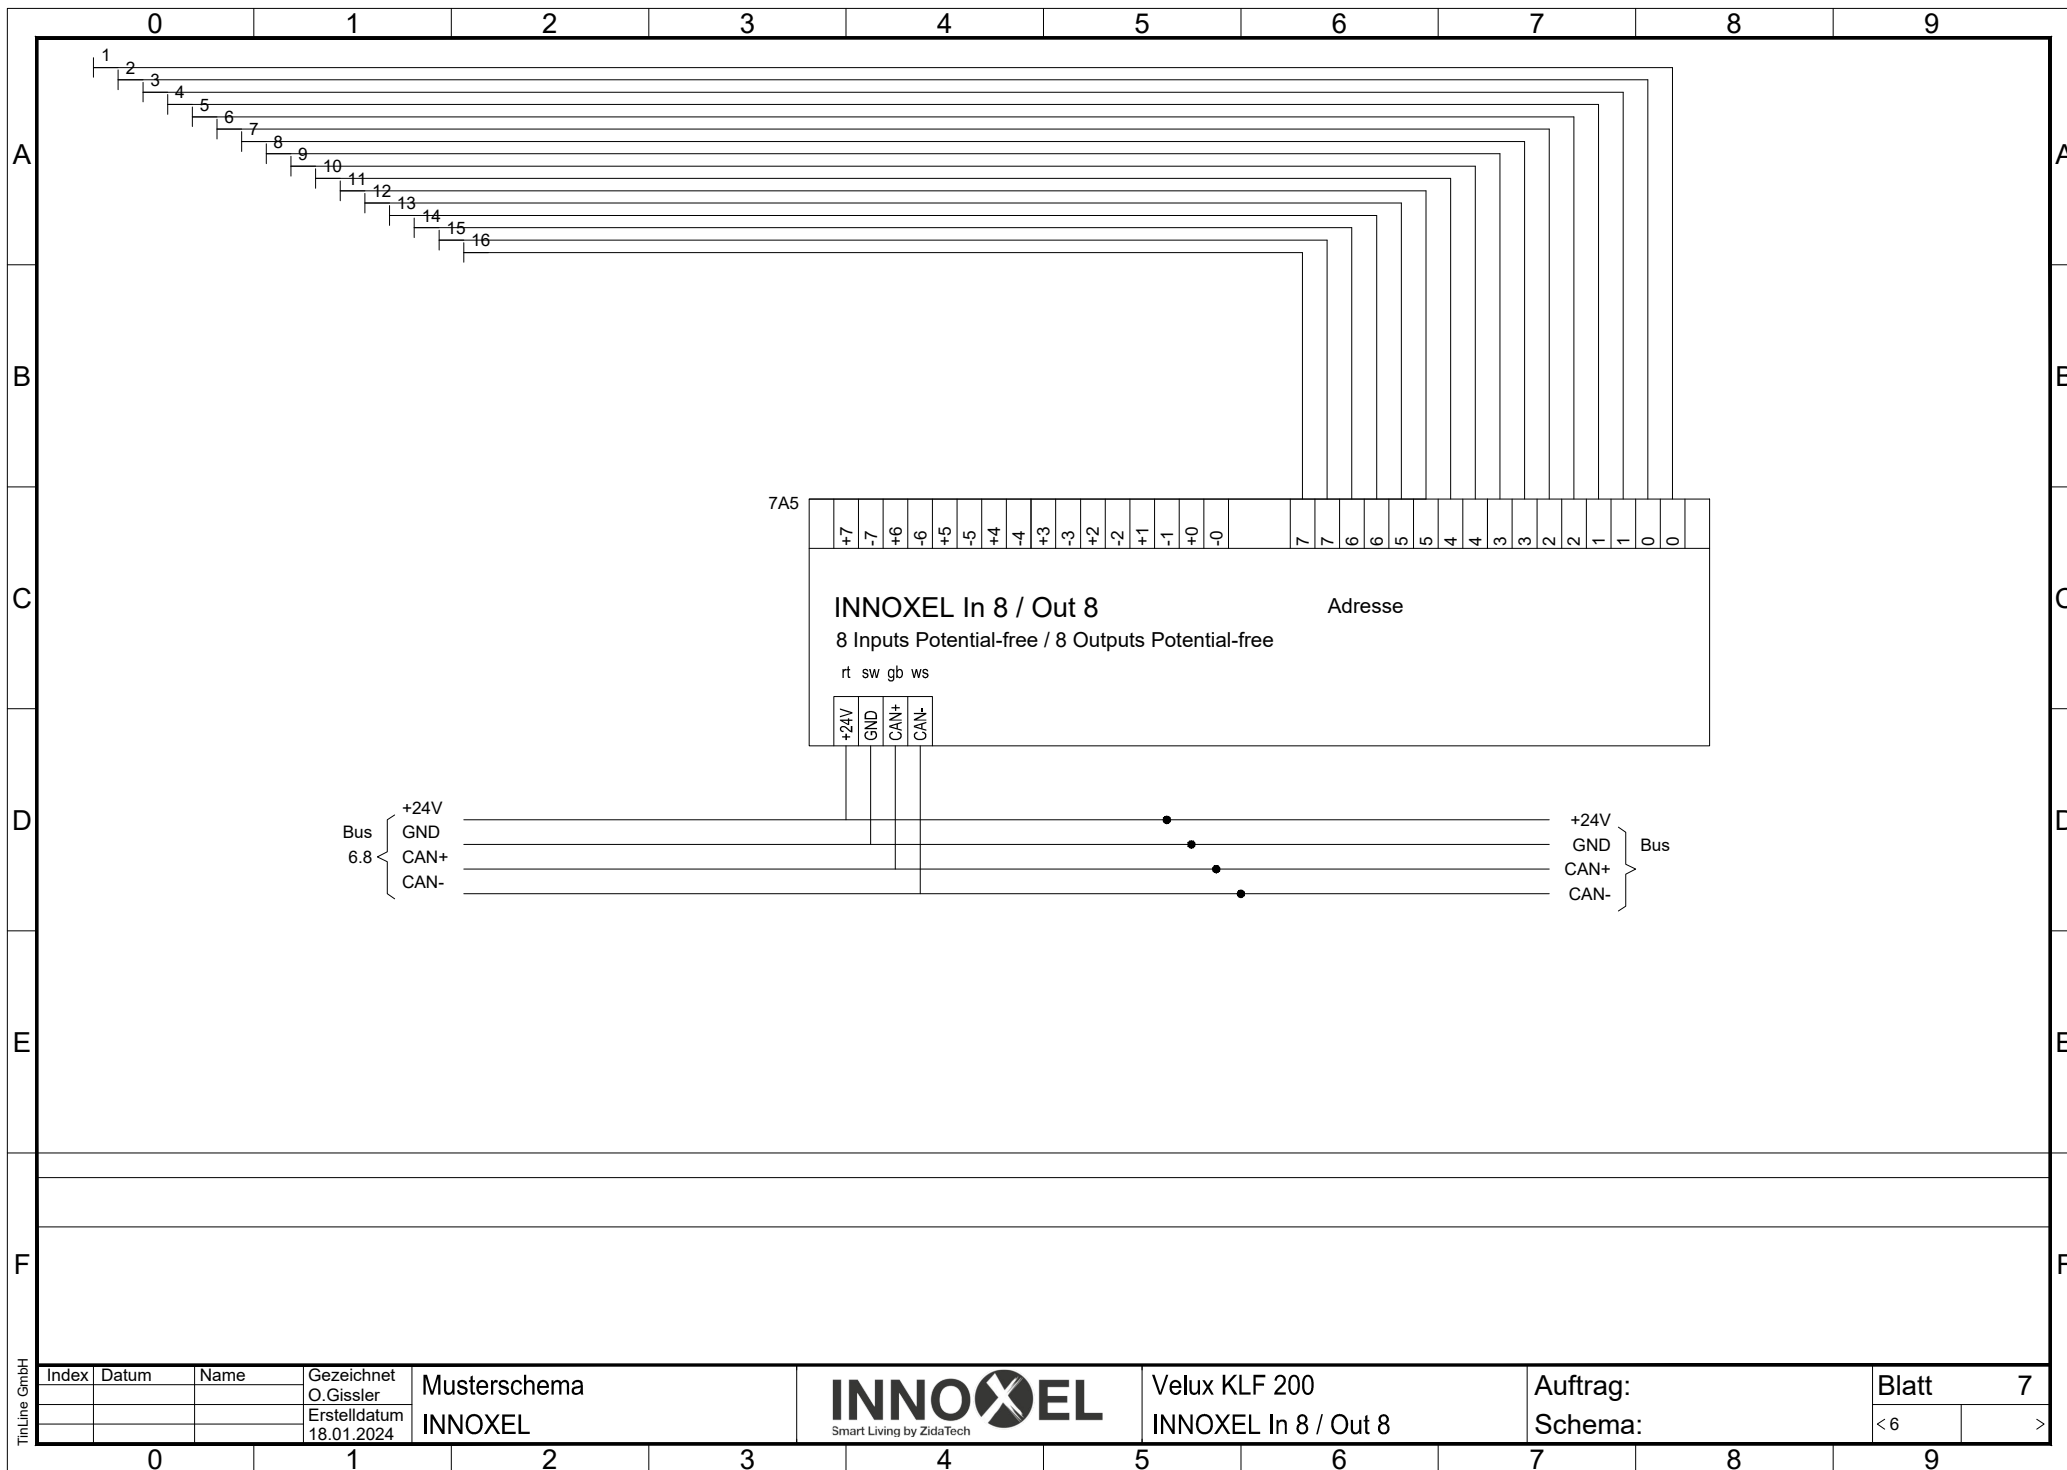

TinLine GmbH

Index	Datum	Name	Gezeichnet O.Gissler
			Erstelldatum 18.01.2024

Musterschema
INNOXEL



Velux KLF 200
INNOXEL In 8 / Out 8

Auftrag:
Schema: